



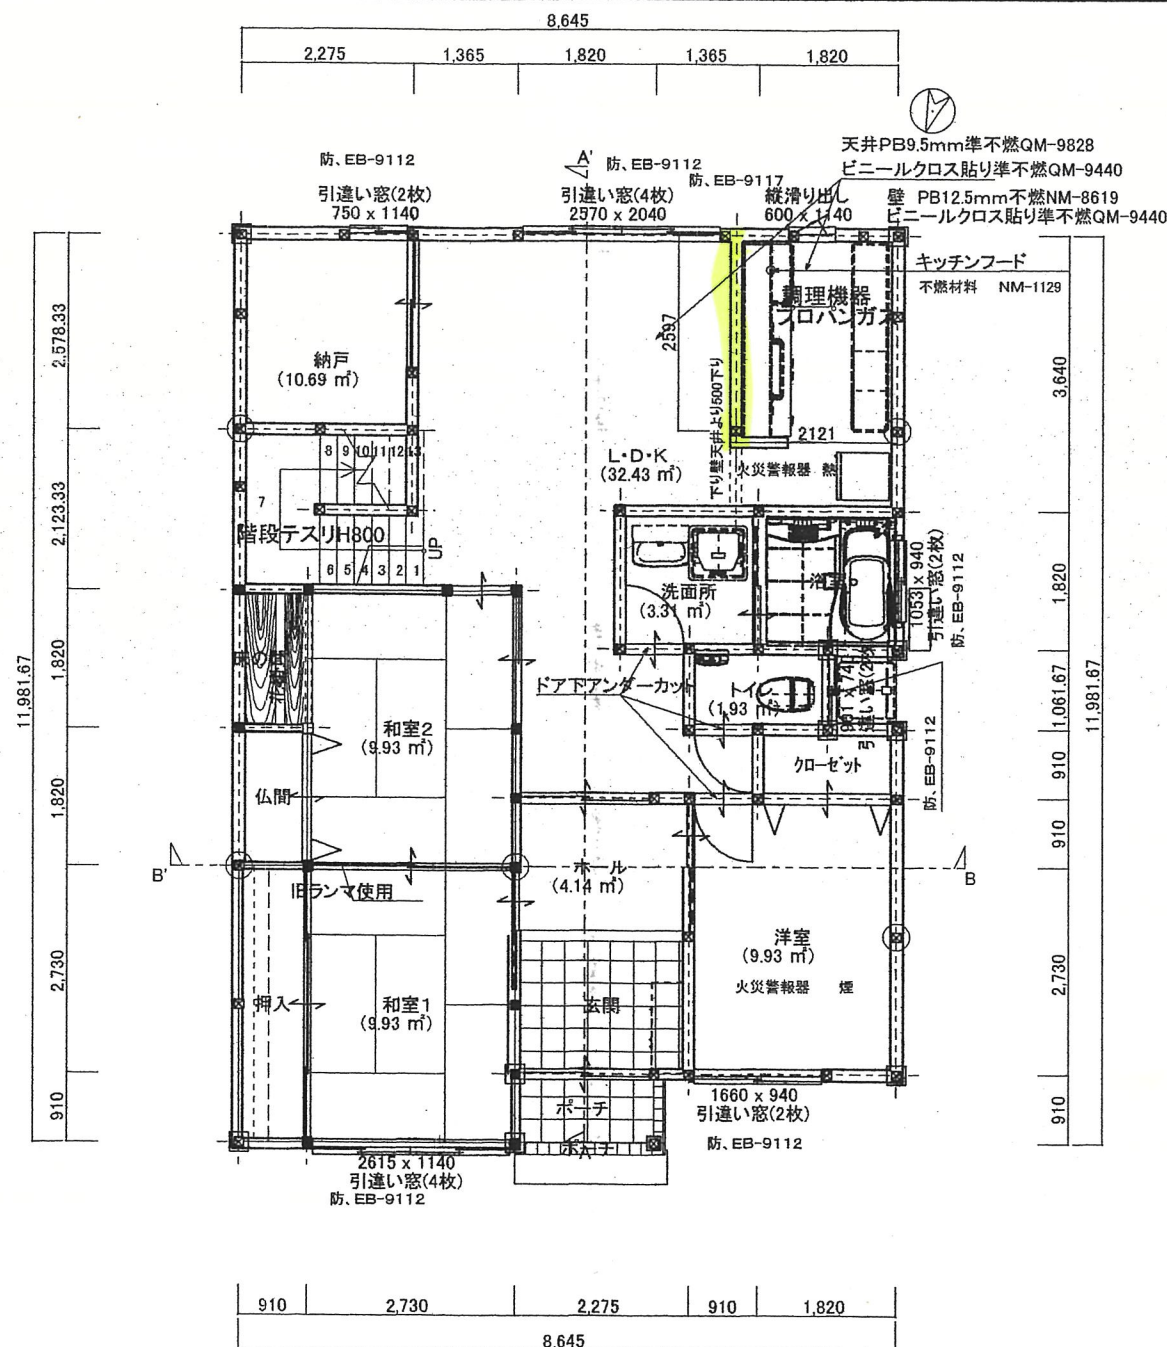

1階 S=1/100

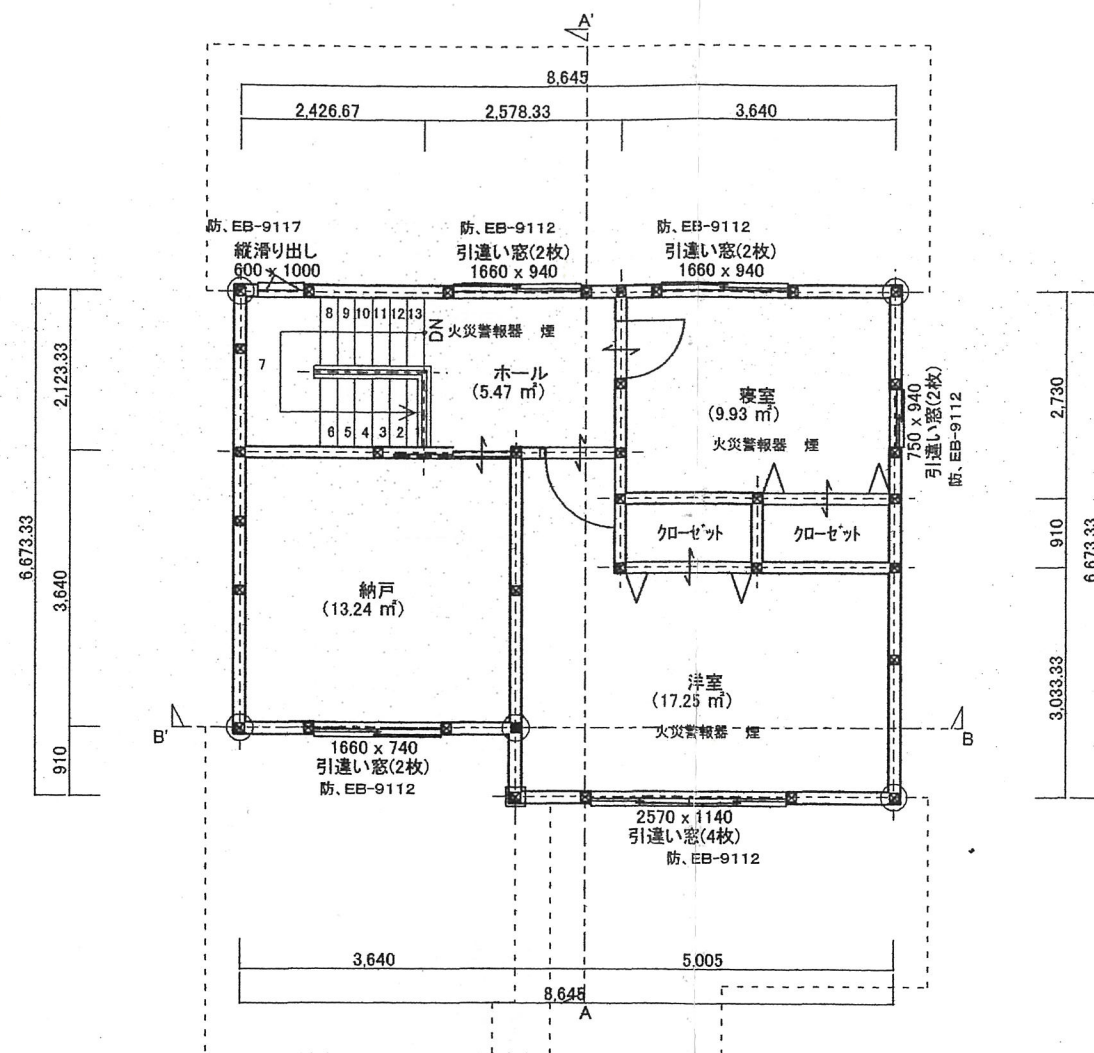

2階 S=1/100

キッチンプロパンガス使用による必要換気量

ガス器具(3口コンロ)、換気フード I 型

必要換気量 = $30 \times 0.93 \times 9.6$

= 236m³/h

V=30KQ

V=必要換気量

K=理論換気ガス量

Q=発熱量

注】給排気口におけるベントキャップ及びウエザーカバーは全て100φ金属製とする。

	床面積	必要採光面積	有効採光面積	採光補正係数
和室2間	19.86㎡	2.84㎡	2.98㎡	3
LDK	32.43㎡	4.63㎡	5.93㎡	3
1階洋室	9.93㎡	1.42㎡	1.56㎡	3
2階洋室	17.25㎡	2.46㎡	2.93㎡	3
2階洋室	9.93㎡	1.42㎡	2.23㎡	南=3 西=0.95

追加・差替